



TULETÕKKESEKTSIOONID:

ööning
trepikoda
elektriventilatsiooniseade
elektrijaotla ruum
korter
kelder

Tuletõkkekonstruktsioonis


leva ukse, põõninguluugi vms
avatäite ning tuletõkkekonstruktsiooni läbiva tehnosüsteemi tule-
tõrjehaiguste peab olema vähemalt
100% konstruktsioonile ettenähtud
tulepõlvivusajast

Suitsulõõr:

igale korterile eraldi lõõr
tõrjehaiguste väljavõtmise võimalus
NB! viimistlusmaterjaliks ei tohi
kasutada kipsplaati (kasuta
krohvi või klinkerplaate)
NB! ventilatsioonikanalit ei tohi
suitsulõõrina kasutada

Küttesüsteem

NB! küttesüsteemi võib ehitada
või paigaldada ainult pottsepp
NB! Korsten peab olema täies
kõlblikuses kahest küljest jälgitav
NB! Tuli vajab normaalseks
olemiseks õhku

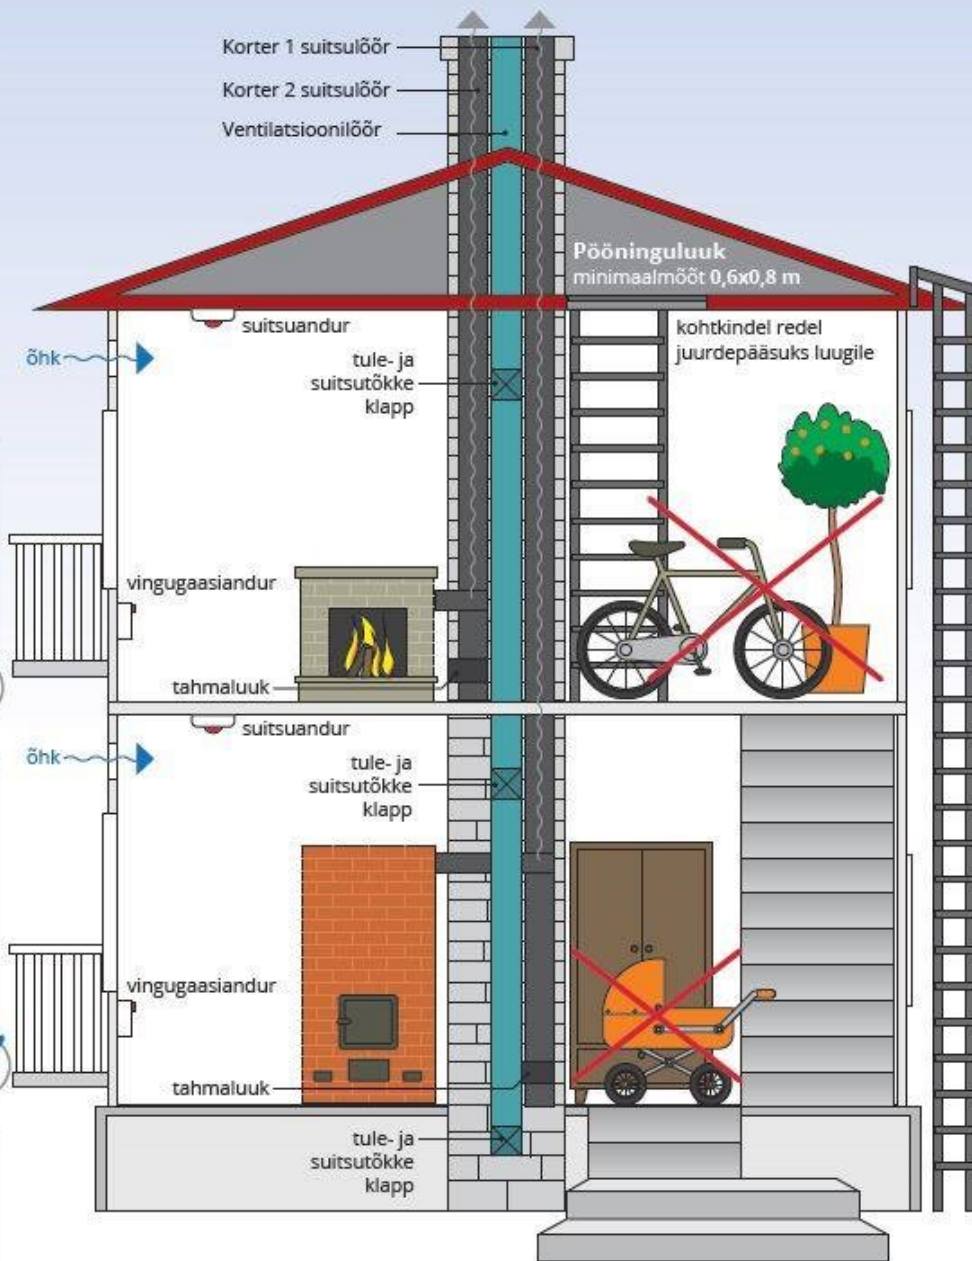

55° C • **Tuleohtlikke vedelikke** (mootorikütus, lahustid jms), mille leekpunkt on alla 55° C, võib keldris ladustada koguses kuni 5 liitrit korteri kohta. Põlevmaterjali võib ladustada mõistlikus koguses ning seda on keelatud ladustada läbikäiguteedele.

KORTERELAMU SISENE TULEOHUTUS



KORTERIÜHISTU KOHUSTUSED:

- veendu, et küttesüsteemid on seaduslikult ehitatud või paigaldatud (www.ehr.ee)
- telli 1x 5 aasta (enne 2000. a ehitatud) või 1x 10 aasta (peale 2000. a ehitatud) jooksul korterivaldajate ühiskasutuses olevate ruumide (trepikoda, kelder, koridor jmt) elektripaigaldiste korraline audit
- telli (koostöös korteriomanikega) vähemalt 1x aastas korstnapühkija
- taga tuleohutuspaigaldiste (nt piksekaitse) korrahoold ja toimepedevus
- taga igal aastal gaasiseadmete (nt gaasiveesoojendi) hoolduse läbiviimise



KORTERIOMANIKU KOHUSTUSED:

- paigalda vähemalt ühte eluruumi suitsuandur
- paiguta põlevmaterjalid vähemalt 150 mm kaugusele kütteseadme ja korstna välispinnast
- kütte- ja gaasiseadmetega korteritesse on soovituslik paigaldada vingugaasiandur
- arvesta korteriuste väljavahetamisel, et trepikoja poole avanev uks ei tohi kitsendada liikumisvoolu
- eelista seestpoolt võtmeta avatavat ukسلukku, mis võimaldab tulekahju korral kiiresti väljuda
- ära suitseta siseruumides
- ära jäta põlevat küünalt järelevalveta
- ära paiguta evakuaatsiooni trepikotta eset või seadet, mis võib takistada ohutut ja kiiret väljumist